

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA: 1:75

LEGENDA

- ROTA DE FUGA
- EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO, TIPO A, B, C - CAP. 4,5kg - 4-A:80-B:C
- PLACA DE SINALIZAÇÃO INSTALADA ACIMA DA PORTA (H=2,20 M) - SAÍDA DE EMERGÊNCIA
- LUMINÁRIA BLOCO AUT.


SAÍDA

NOTAS ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA


- 1 - O sistema de iluminação de emergência projetado é com luminárias autônomas;
- 2 - A autonomia mínima das luminárias deverá ser de 1h;
- 3 - As luminárias devem resistir ao fogo de 70 °C por no mínimo 1h;
- 4 - As baterias das luminárias devem ser seladas e livres de manutenção;
- 5 - As luminárias serão alimentadas pela rede AC em 127V para funcionamento do circuito de recarga das baterias, mas a tensão de alimentação das lâmpadas quando acionadas será de no máximo 12V;
- 6 - Os eletrodutos utilizados deverão ser do tipo antichama conforme NBR 15465;
- 7 - Foi previsto nível de iluminamento mínimo de 3 Lux para áreas planas e no mínimo 5 Lux para locais com desnível.


DET. EXTINTOR DE INCÊNDIO ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO

Esc.:1/20

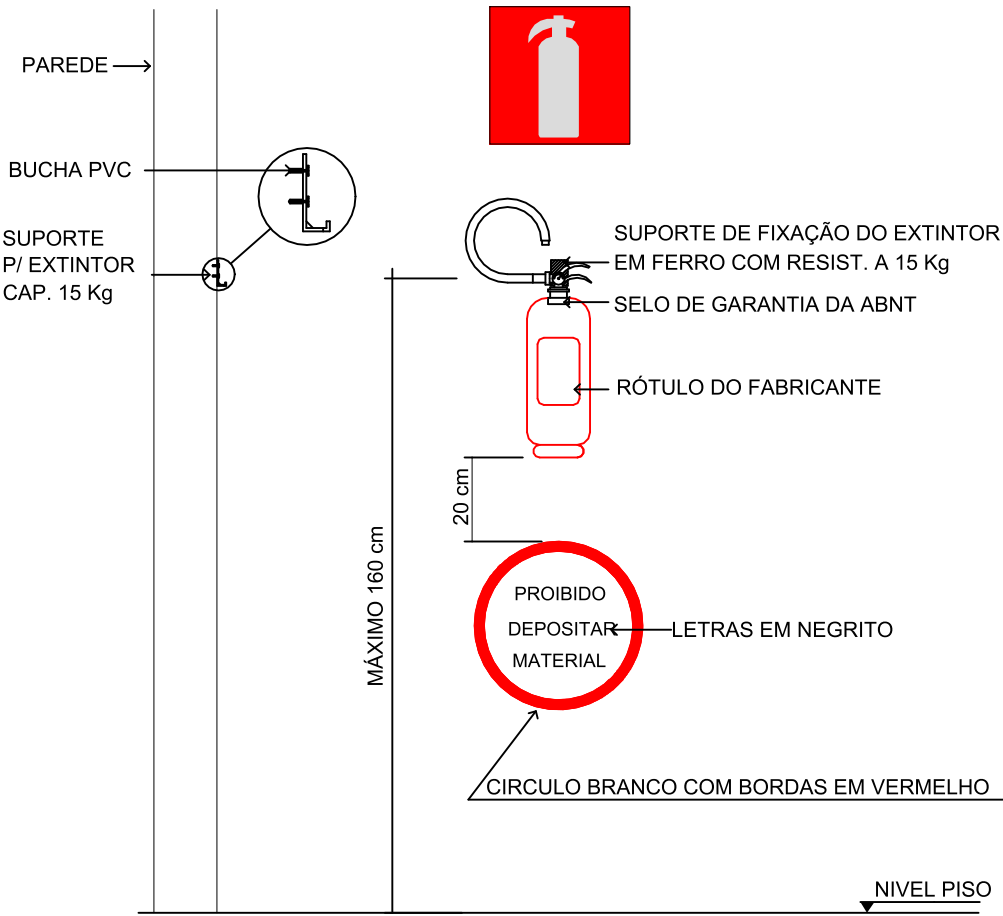

INSTALAÇÃO TÍPICA SISTEMA DE SINALIZAÇÃO S/Escala

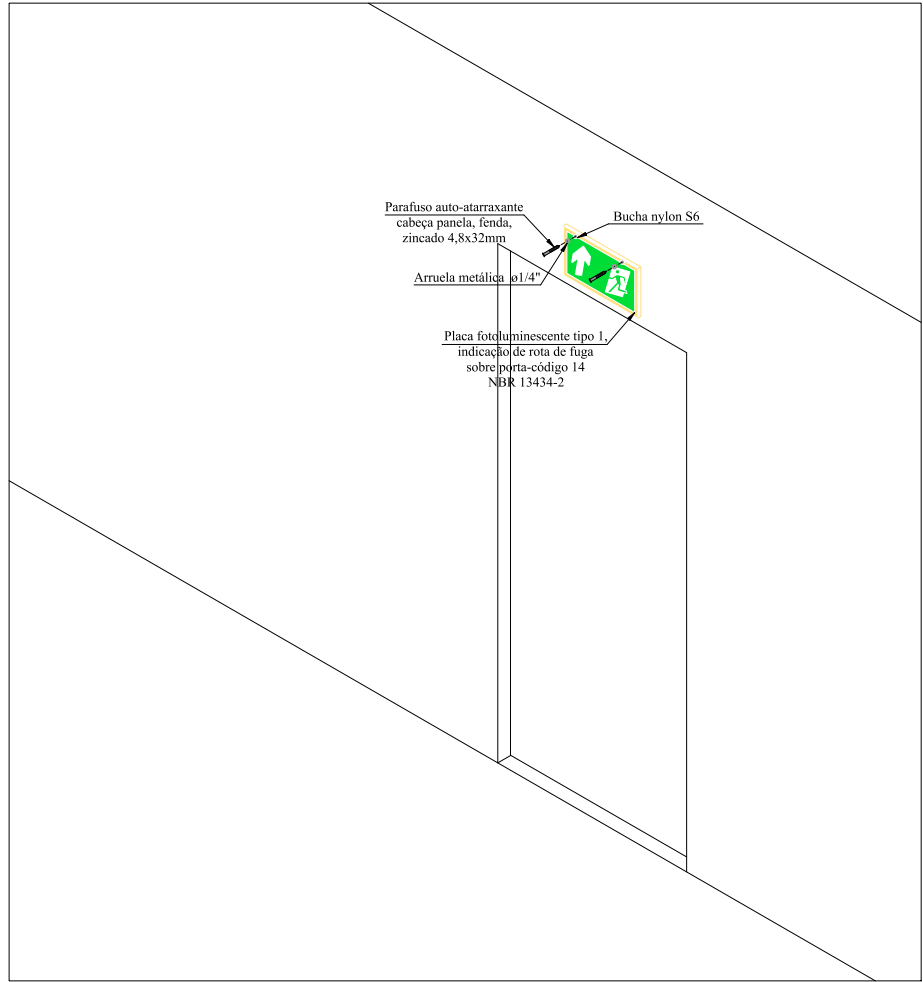

 <div>UFFS UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL</div> <div>Secretaria Especial de Obras-SEO</div>	<div>EQUIPE TÉCNICA SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS: SECRETÁRIO DE OBRAS: ENG. CIV. RODRIGO EMMER DIRETOR DE PROJETOS: ARQ. URS. WELLINGTON TIESCHER CHAUER 100629-8 CHAUER 100629-8</div> <div>DIRETORIA DE OBRAS - SEO: CHAPECO-SC: ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO BRUNAC 10351-3 ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATTI CREASC 11189-1 CERRO LARGOS: ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDDES CREASC 9850-3 ENG. CIV. GABRIEL ROQUE SCHMIDT CREASC 470-8 ERECIMINS: ENG. CIV. JULIANA ANA CHAVELLO CHAUER 12196 LARANJEIRAS DO SUL-PR: ENG. CIV. FÁBIO DINETTA CHAUER 14110 REALIZAPR: ENG. CIV. FABRÍCIO BALESTERN CHAUER 12166</div> <div>DIRETORIA DE PROJETOS - SEO: ARQ. URS. ADRIANA FREITAS MOTT ENG. CIV. FÁBIO CORRÊA GASPARETTO CREASC 06720-5 ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON CREASC 04583-8 ENG. ELETRIC. VICTOR LACERDA DA SILVA CREASC 14378-6 ENG. SANIT. ADEMIR TACINI CREASC 11590-2 ENG. MEC. DANIEL FERRO CREASC 14157-1 TÉC. MEC. GIOVANI FÁVERO CREASC 09527-6 TÉC. ELETROTÉC. DIEGO CIRIOATTO CREASC 11084-1 TÉC. ADM. RAFAEL GRIEBELER TÉC. ADM. SCHYLLA MARIA CARDINAL A.T. LEANDRO PEREIRA</div>	<div>ENG. CIV. RODRIGO EMMER CREASC 109826-8 RESPONSÁVEL SEO-UFFS</div> <div>ENG. ELET. SILVIO ANTONIO TESTON CREASC 094539-8 RESPONSÁVEL TÉCNICO</div> <div>ENG. CIV. FÁBIO CORRÊA GASPARETTO RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA SC 06720-5</div>
	<div>ESCALA: INDICADA</div> <div>DATA: 30/04/2019</div> <div>TAMANHO FOLHA: A2</div> <div>Nº PRANCHA:</div>	PARA USO DO CBMPR
<div>LOCAL: LARANJEIRAS DO SUL/ PARANÁ</div>		
<div>OBRA: PAVILHÃO DE ALMOXARIFADO</div>		
<div>PROJETO: PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO</div>		
<div>CONTEÚDO: SAÍDAS DE EMERGÊNCIA EXTINTORES</div>		
<div>ENDEREÇO: RODOVIA BR - 158, KM 405 - ZONA RURAL</div>	<div>PPC 02</div>	