
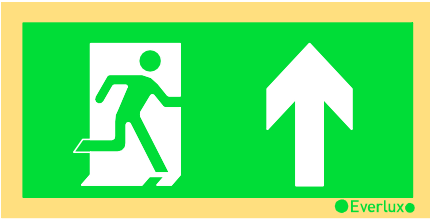
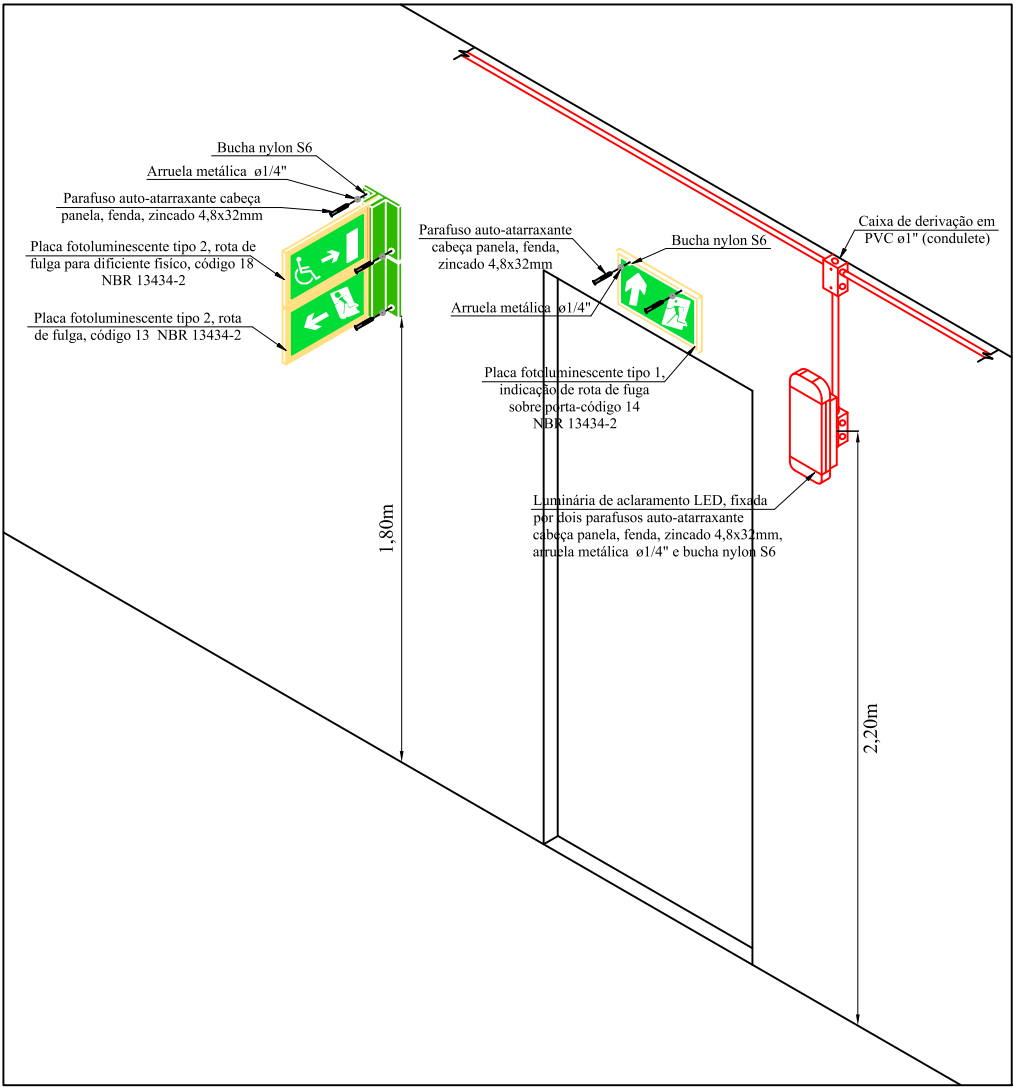


DET. EXTINTOR DE INCÊNDIO  
ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO


Esc.:1/20

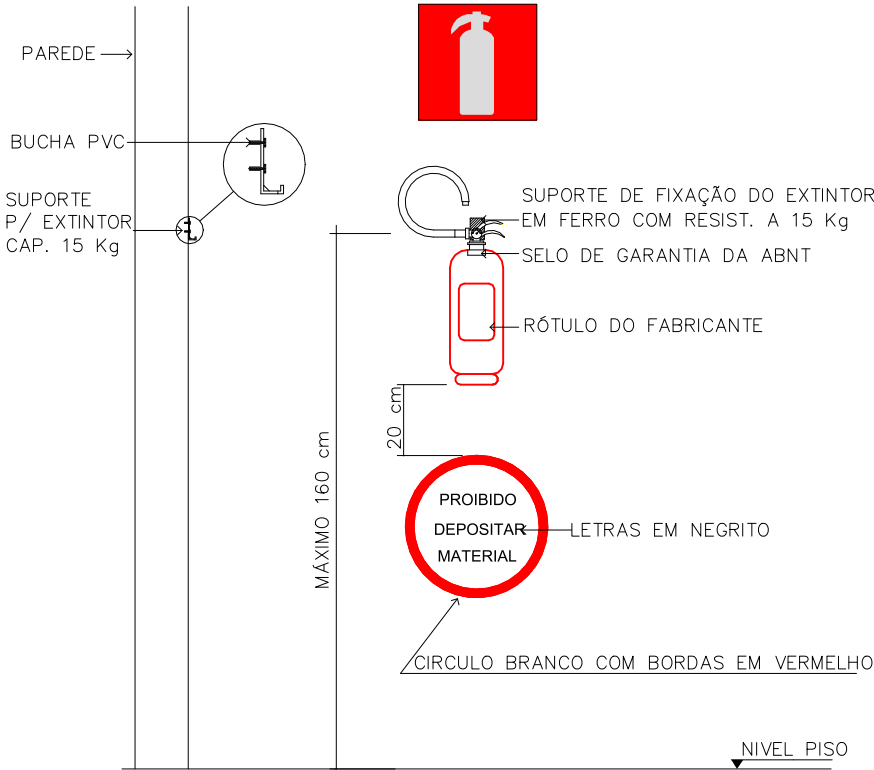

PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICAÇÃO DE  
UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA  
ACIMA DA PORTA PARA INDICAR O SEU  
ACESSO - CÓDIGO 14 (NBR 13434-2:2004)

01

S/ ESCALA

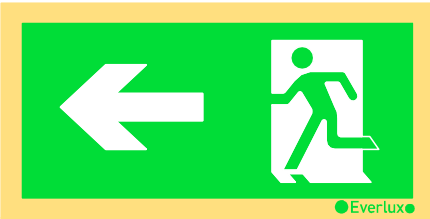

PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICAÇÃO  
DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA)  
DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA -  
CÓDIGO 13 (NBR 13434-2:2004)

02

S/ ESCALA

LEGENDA

- ROTA DE FUGA
- EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO, TIPO A, B, C - CAP. 4,5kg - 4-A:80-B:C
- PLACA DE SINALIZAÇÃO INSTALADA ACIMA DA PORTA (H=2,20 M) - SAÍDA DE EMERGÊNCIA
- PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA (H=1,80 M)
- LUMINÁRIA BLOCO AUTÔNOMO 200 LÚMENS
- LUMINÁRIA BLOCO AUTÔNOMO 2200 LÚMENS

03 INSTALAÇÃO TÍPICA SISTEMA DE SINALIZAÇÃO E ACLARAMENTO

S/ ESCALA

NOTAS ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

- 1 - O sistema de iluminação de emergência projetado é com luminárias autônomas;
- 2 - A autonomia mínima das luminárias deverá ser de 1h;
- 3 - As luminárias devem resistir ao fogo de 70 °C por no mínimo 1h;
- 4 - As baterias das luminárias devem ser seladas e livres de manutenção;
- 5 - As luminárias serão alimentadas pela rede AC em 220V para funcionamento do circuito de recarga das baterias, mas a tensão de alimentação das lâmpadas quando acionadas será de no máximo 12V;
- 6 - Os eletrodutos utilizados deverão ser do tipo antichama conforme NBR 15465;
- 7 - Foi previsto nível de iluminamento mínimo de 3 Lux para áreas planas e no mínimo 5 Lux para locais com desnível.

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS: SECRETÁRIO DE OBRAS: ENG. CIV. FÁBIO CORRÊA GASPARETTO CHAVECÓSC: CREA/SC 087202-5		LOCAL: CERRO LARGO - RS		FASE: EXECUTIVO	
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS: CHAPECÓSC: ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO CREA/SC 103121-3 ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT CREA/SC 111051-1 ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES CREA/RS 107012 ENG. CIV. DANISIO ROQUE SCHMIDT CREA/RS 43769 ERECHIM/RS: ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO CREA/RS 127698		OBRA: GALPÃO AGRÍCOLA		REVISÃO Nº: ROO	
CERRO LARGO/RS: ENG. CIV. DANISIO ROQUE SCHMIDT CREA/RS 43769		PROJETO: PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO		DATA: 07/07/2020	
ERECHIM/RS: ENG. CIV. DANISIO ROQUE SCHMIDT CREA/RS 43769		CONTEÚDO: DETALHES COMPLEMENTARES		ESCALA: INDICADA	
LARANJEIRAS DO SUL/PR: ENG. CIV. FÁBIO ONETTA CREA/PR 84181-0		ENDEREÇO: RUA JACOB REINALDO HAUPHENTAL, N° 1.580		TAMANHO FOLHA: A3	
REALIZA/PR: ENG. CIV. FABRÍCIO BALESTRIN CREA/PR 127466		DESENHADO POR: FÁBIO		N° PRANCHAS:	
EQUIPE TÉCNICA SEO: ARO. URB. ADRIANA FREITAS MIGOTT CAURB. A58226-9 ARO. URB. WELLINGTON TISCHER CAURB. A58226-9 ENG. CIV. RODRIGO EMMER CREA/SC 108826-8 ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON CREA/SC 094939-8 ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI CREA/SC 113590-2 TÉC. MEC. GIOVANNI FÁVERO TÉC. ELETROTÉC. DIEGO GNOATTO A.T.J. LEANDRO PEREIRA		NOME DO ARQUIVO: GALPAO+AGRICOLA_UFFS_CL_PE_IE_SIN_EXT_SE.DWG		PPC 03 03	



---

*Emitido em 07/07/2020*

**Projeto Nº PROJ PPCI 03 DE 03/2020 - SEO (10.17.08.23)**  
**(Nº do Documento: 31)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 19/07/2020 09:53 )*

**FABIO CORREA GASPARETTO**

*SECRETARIO - TITULAR*

*CHEFE DE UNIDADE*

*SEO (10.17.08.23)*

*Matrícula: 2015260*

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.uffs.edu.br/documentos/> informando seu número: **31**, ano: **2020**, tipo: **Projeto**, data de emissão: **17/07/2020** e o código de verificação: **ffb12aa439**