

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA: 1:125

LEGENDA

ROTA DE FUGA

EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO, TIPO A, B, C - CAP. 4,5kg - 4-A:80-B:C

PLACA DE SINALIZAÇÃO INSTALADA ACIMA DA PORTA (H=2,20 M) - SAÍDA DE EMERGÊNCIA

PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA (H=1,80 M)

LUMINÁRIA BLOCO AUTÔNOMO 200 LÚMENS


LUMINÁRIA BLOCO AUTÔNOMO 2200 LÚMENS

PARA USO DO CBMPR:

| | | | |
|---|--|---|--|
| <div><div>ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO CREA/SC 067205-5 RESPONSÁVEL SECO-UFFRS</div><div>ENG. CIV. FÁBIO CORRÊA GASPARETTO CREA/SC 067205-5 RESPONSÁVEL TÉCNICO</div></div> <div></div> <div><div>Secretaria Especial de Obras/SEO</div><div><div>Av. Fernando Machado, 1° 108, L. Bloco 2 Sala 2.2.02</div><div>Centro Universitário, SC - Camboriú (04949) 2090-5111 / (49) 3041-5116 - Site Oficial: www.uffrs.edu.br</div></div></div> | <div>SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS: SECRETÁRIO DE OBRAS: ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO CREA/SC 067205-5</div> <div>FISCALIZAÇÃO DE OBRAS: CHAPECÓ/SC: ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO CREA/SC 103121-3 ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT CREA/SC 111551-1 ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES CREA/RS 107012 ENG. CIV. CÂNDIDO ROQUE SCHMIDT CREA/RS 43765 ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO CREA/RS 127986 ENG. CIV. FÁBIO ONETTA CREA/PR 84187-D ENG. CIV. FABRÍCIO BALESTRIN CREA/PR 127466</div> <div>CERRO LARGOS: ERECHIM/RS: LARANJEIRAS DO SUL/PR: REALIZA/PR:</div> <div>EQUIPE TÉCNICA SEO: ARQ. URB. ADRIANA FREITAS MIGOTT ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER ENG. CIV. RODRIGO EMMER ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI ENG. MEC. DANIEL ESPIG TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO TEC. ELETROTEC. DIEGO GIOVATTO A.T.I. LEANDRO PEREIRA</div> <div>CAUIBR A41125-6 CAUIBR A59029-9 CREA/SC 109826-8 CREA/SC 094939-8 CREA/SC 115590-2 CREA/SC 114137-1</div> | <div>LOCAL: REALIZA - PR</div> <div>OBRA: GALPÃO AGRÍCOLA</div> <div>PROJETO: PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO</div> <div>CONTEÚDO: PAVIMENTO TÉRREO SISTEMAS PREVENTIVOS</div> <div>ENDEREÇO: AVENIDA EDMUNDO GAIÉVSKI, nº 1.000</div> <div>DESENHADO POR: FÁBIO</div> <div>NOME DO ARQUIVO: GALPAO+AGRICOLA_UFFRS_RE_PE_IE_SIN_EXT_SE.DWG</div> | <div>FASE: EXECUTIVO</div> <div>REVISÃO Nº: R00</div> <div>DATA: 18/09/2020</div> <div>ESCALA: INDICADA</div> <div>TAMANHO FOLHA: A3</div> <div>Nº PRANCHA: PPCI 02/03</div> |
| | | | |

DET. EXTINTOR DE INCÊNDIO
ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO

Esc.:1/20

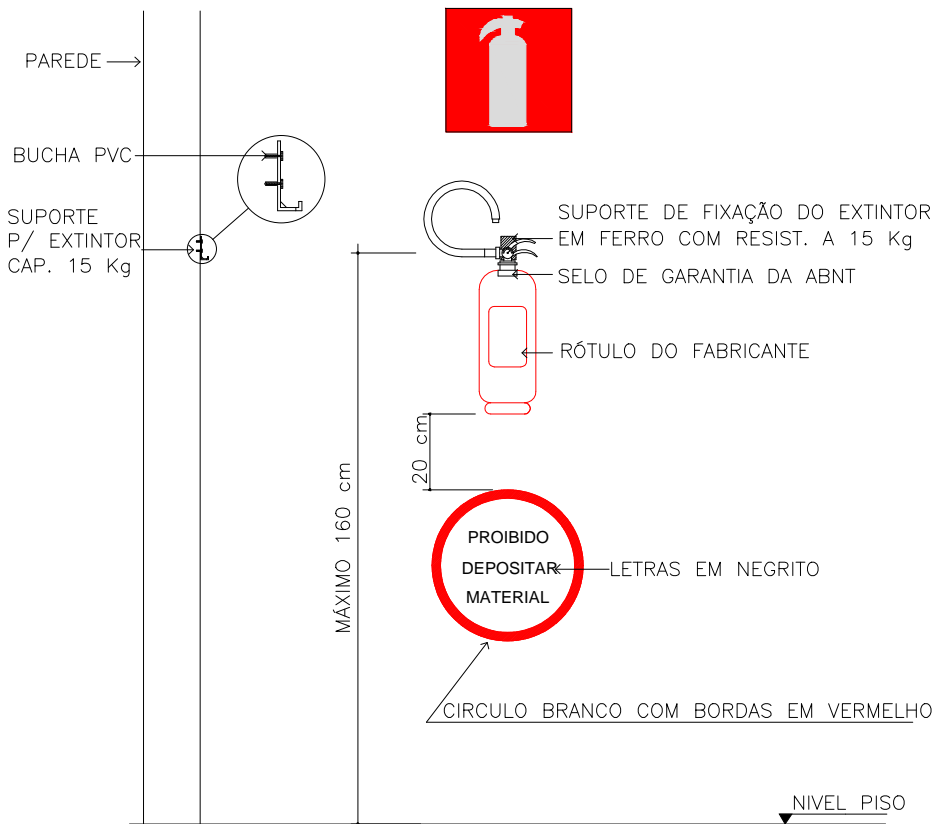


LEGENDA

- ROTA DE FUGA
- EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO, TIPO A, B, C - CAP. 4,5kg - 4-A:80-B:C
- PLACA DE SINALIZAÇÃO INSTALADA ACIMA DA PORTA (H=2,20 M) - SAÍDA DE EMERGÊNCIA
- PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA (H=1,80 M)
- LUMINÁRIA BLOCO AUTÔNOMO 200 LÚMENS
- LUMINÁRIA BLOCO AUTÔNOMO 2200 LÚMENS


NOTAS ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

- 1 - O sistema de iluminação de emergência projetado é com luminárias autônomas;
- 2 - A autonomia mínima das luminárias deverá ser de 1h;
- 3 - As luminárias devem resistir ao fogo de 70 °C por no mínimo 1h;
- 4 - As baterias das luminárias devem ser seladas e livres de manutenção;
- 5 - As luminárias serão alimentadas pela rede AC em 220V para funcionamento do circuito de recarga das baterias, mas a tensão de alimentação das lâmpadas quando acionadas será de no máximo 12V;
- 6 - Os eletrodutos utilizados deverão ser do tipo antichama conforme NBR 15465;
- 7 - Foi previsto nível de iluminamento mínimo de 3 Lux para áreas planas e no mínimo 5 Lux para locais com desnível.

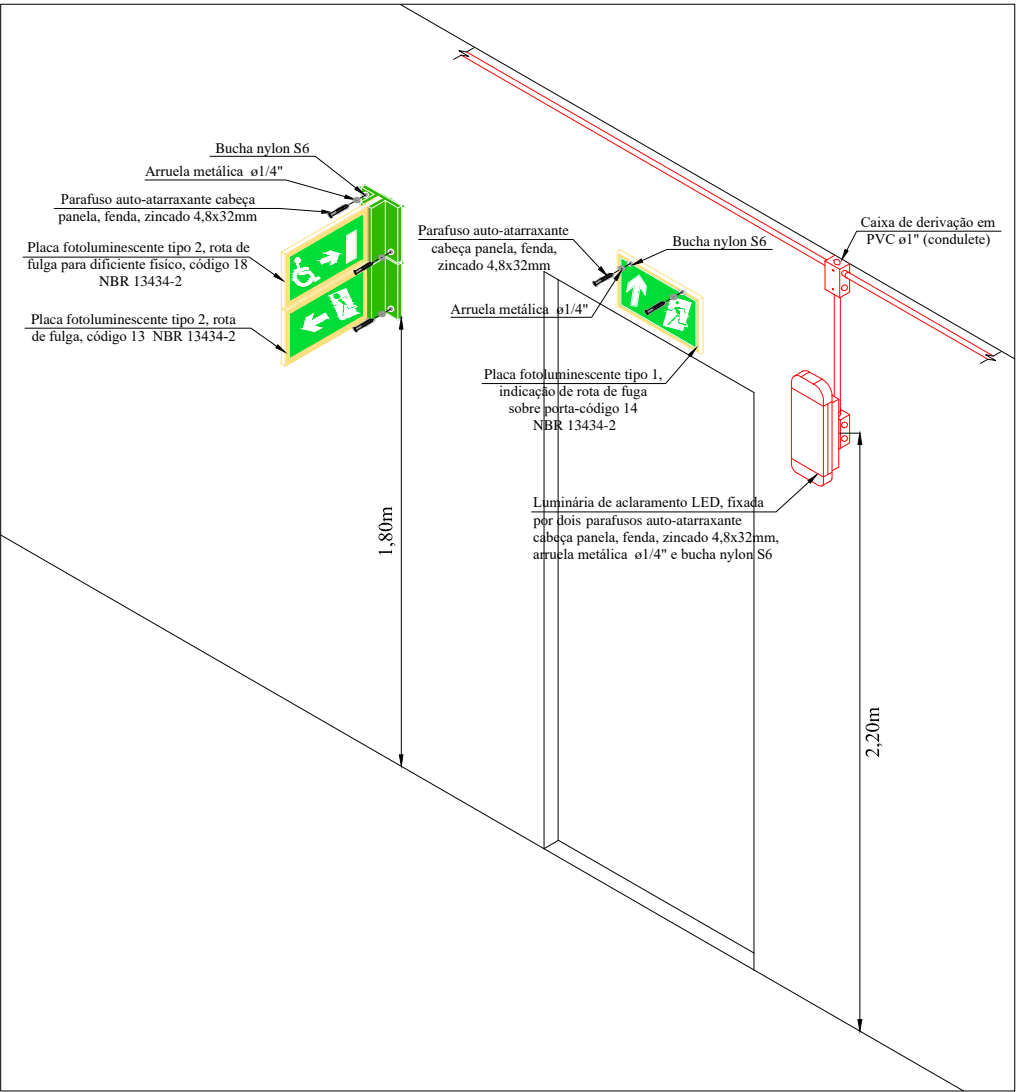

03 INSTALAÇÃO TÍPICA SISTEMA DE SINALIZAÇÃO E ACLARAMENTO


S/ ESCALA

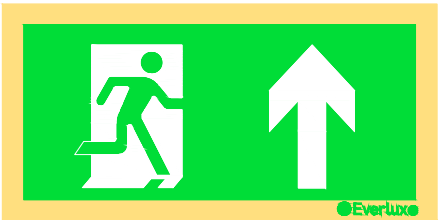

PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICAÇÃO DE
UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA
ACIMA DA PORTA PARA INDICAR O SEU
ACESSO - CÓDIGO 14 (NBR 13434-2:2004)

01

S/ ESCALA

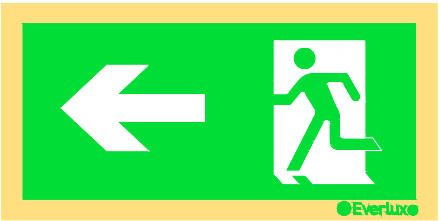

PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICAÇÃO
DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA)
DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA -
CÓDIGO 13 (NBR 13434-2:2004)

02

S/ ESCALA

PARA USO DO CBMPR:

| | | | | | |
|---|--|--|--|------------------------|--|
| SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS: SECRETÁRIO DE OBRAS: ENG. CIV. FÁBIO CORRÊA GASPARETTO CREA/SC 067203-5 | | LOCAL: REALIZA - PR | | FASE: EXECUTIVO | |
| FISCALIZAÇÃO DE OBRAS: CHAPECÓ/SC: ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO CREA/SC 103121-3 ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT CREA/SC 111551-1 ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES CREA/RS 107012 ENG. CIV. CÂNDIDO ROQUE SCHMIDT CREA/RS 43765 ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO CREA/RS 127886 ENG. CIV. FÁBIO ONETTA CREA/PR 84187-D ENG. CIV. FABRÍCIO BALESTRIN CREA/PR 127466 | | OBRA: GALPÃO AGRÍCOLA | | REVISÃO Nº: R00 | |
| CERRO LARGOS: ERECHIM/RS: LARANJEIRAS DO SUL/PR: REALIZA/PR: | | PROJETO: PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | | DATA: 18/09/2020 | |
| EQUIPE TÉCNICA SEO: ARQ. URB. ADRIANA FREITAS MIGOTT ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER ENG. CIV. RODRIGO EMMER ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON ENG. SANT. ADEMIR TANCINI ENG. MEC. DANIEL ESPIG TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO TEC. ELETROTEC. DIEGO GIOVATTO A.T.I. LEANDRO PEREIRA | | CONTEÚDO: DETALHES COMPLEMENTARES | | ESCALA: INDICADA | |
| CAUIBR A41125-6 CAUIBR A59629-9 CREA/SC 109826-8 CREA/SC 094939-8 CREA/SC 113590-2 CREA/SC 114137-1 | | CONTEÚDO: DETALHES COMPLEMENTARES | | TAMANHO FOLHA: A3 | |
| ENDEREÇO: AVENIDA EDMUNDO GAIÉVSKI, nº 1.000 | | DESENHADO POR: FÁBIO | | Nº PRANCHA: PPCI 03 | |
| NOME DO ARQUIVO: GALPAO+AGRICOLA_UFFS_RE_PE_IE_SIN_EXT_SE.DWG | | | | 03 | |



Emitido em 18/09/2020

Projeto Nº PPCI 1/3/2020 - SEO (10.17.08.23)

(Nº do Documento: 61)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 23/09/2020 23:36)

FABIO CORREA GASPARETTO

SECRETARIO - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

SEO (10.17.08.23)

Matrícula: 2015260

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.uffs.edu.br/documentos/> informando seu número: **61**, ano: **2020**, tipo: **Projeto**, data de emissão: **21/09/2020** e o código de verificação: **998080808b**